


Kalibrierzertifikat

Calibration certificate

DIN EN 10204-3.1

ifm electronic



Messumformer-Typ: PI 2303
transmitter type:
Instrumenten-Nr.: W0020210513
serial no.:
Messbereich: 0-25 bar
pressure range:
Ausgangssignal: 4 - 20 mA
output:
Genauigkeit: 0,20%
accuracy:
Zul. max. Fehler: 0,032 mA
maximum error:
entspricht: 0,05 bar
equivalent:

Auftragsnummer: 213881

job no.:

Neigung: senkrecht

installation:

Messstoff: Luft

media:

Prüfnormal, Druck: BQD 800 Kl.0.025 % v. E

testing device, pressure:

Serien-Nr.: C-BD103001 Kanal B

serial no.:

Prüfnormal, elektrisch: Agilent 34401A 0,002%

testing device, electrical:


Serien-Nr.: MY47066333

serial no.:

einjustierte Anbauten: MDM 7340.21

accessories to be considered:

Skal-Wert test range [bar]	Anzeigefehler des Prüflings error [%] aufwärts upscale [—]
0,0	-0,01
5,0	0,05
10,0	0,05
15,0	0,06
20,0	0,09
25,0	0,04

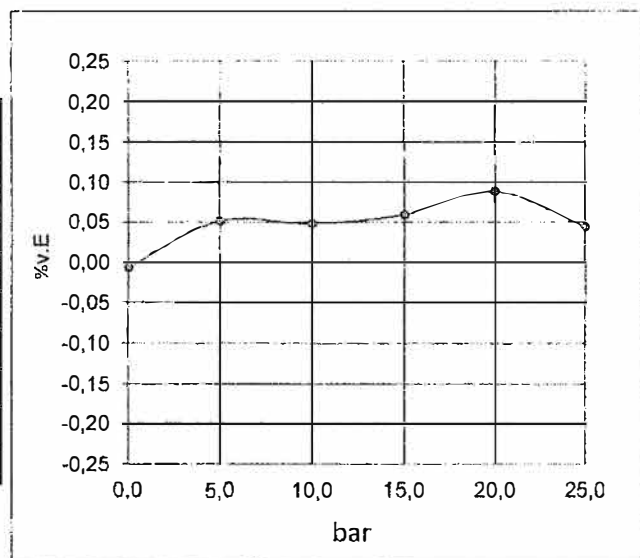

ifm electronic gmbh bestätigt, dass oben genanntes Messsystem, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten QM-Systems, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar ist.
 ifm electronic gmbh confirms that the above-mentioned measuring system, following a QM system certified to DIN EN ISO 9001:2008, is duly calibrated and can be traced back to national standards.

Hinweis: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
remark: This certificate was made automatically and is valid without signature.

Prüfer
 tester

Döll

Abnahmebeauftragter
 QW
 inspector

T. Mennel

ifm electronic gmbh, Friedrichstraße 1, 45128 Essen

Essen, 13.06.2013